
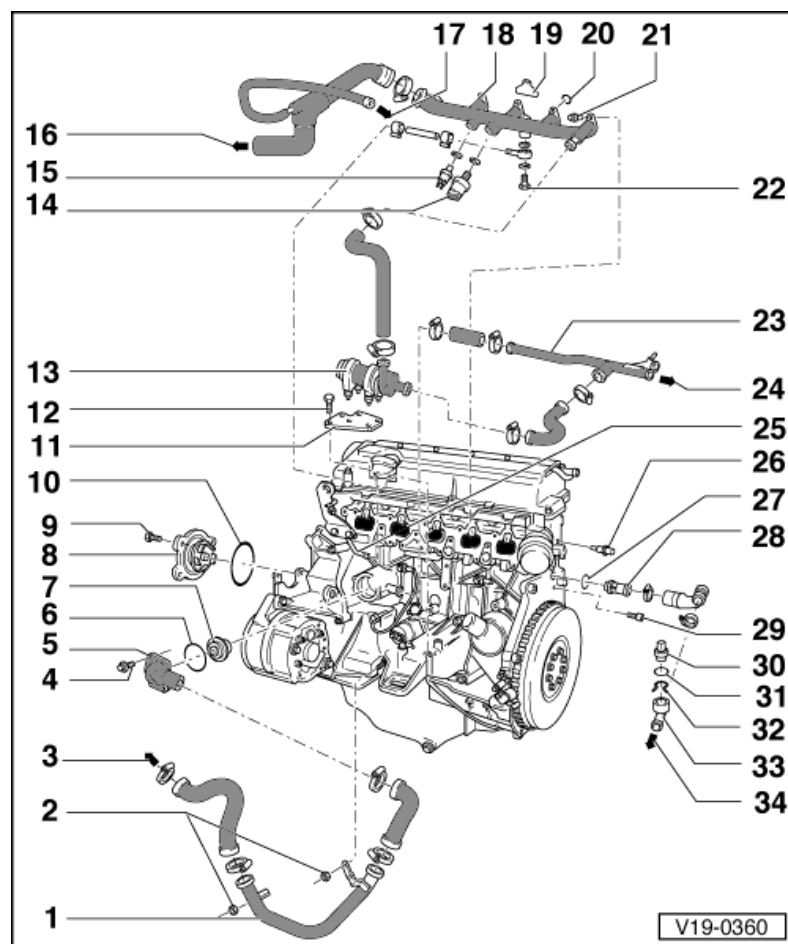


Снятие и установка компонентов системы охлаждения

Компоненты системы охлаждения

1. Трубопровод охлаждающей жидкости
 - o ♦ Для автомобилей с кондиционером
2. 20 Nm
3. К нижней части радиатора
 - o ♦ Установка положения нижнего шланга охлаждающей жидкости =>Рис.
4. 10 Nm
5. Соединение
6. Уплотнительное кольцо
 - o ♦ Заменить
 - o ♦ Увлажнить в охлаждающей жидкости
7. Термостат
VAG (069 121 113)
8. Насос охлаждающей жидкости
VAG (054 121 004 AX)
9. 20 Nm
10. Уплотнительное кольцо
 - o ♦ Заменить
 - o ♦ Увлажнить в охлаждающей жидкости
11. Держатель
 - o ♦ Для дополнительного насоса системы охлаждения
 - o ♦ Установлен на левой опоре двигателя
12. 20 Nm
13. Дополнительный насос системы охлаждения -V51
VAG (034 965 561 C)
14. Датчик температуры охлаждающей жидкости -F76
VAG (034 919 369 C)
 - o ♦ Установить уплотнительное кольцо перед установкой
 - o ♦ Затянуть до 25 Nm
15. Термовыключатель -F98
VAG (054 919 369 B)
 - o ♦ Для дополнительного насоса системы охлаждения

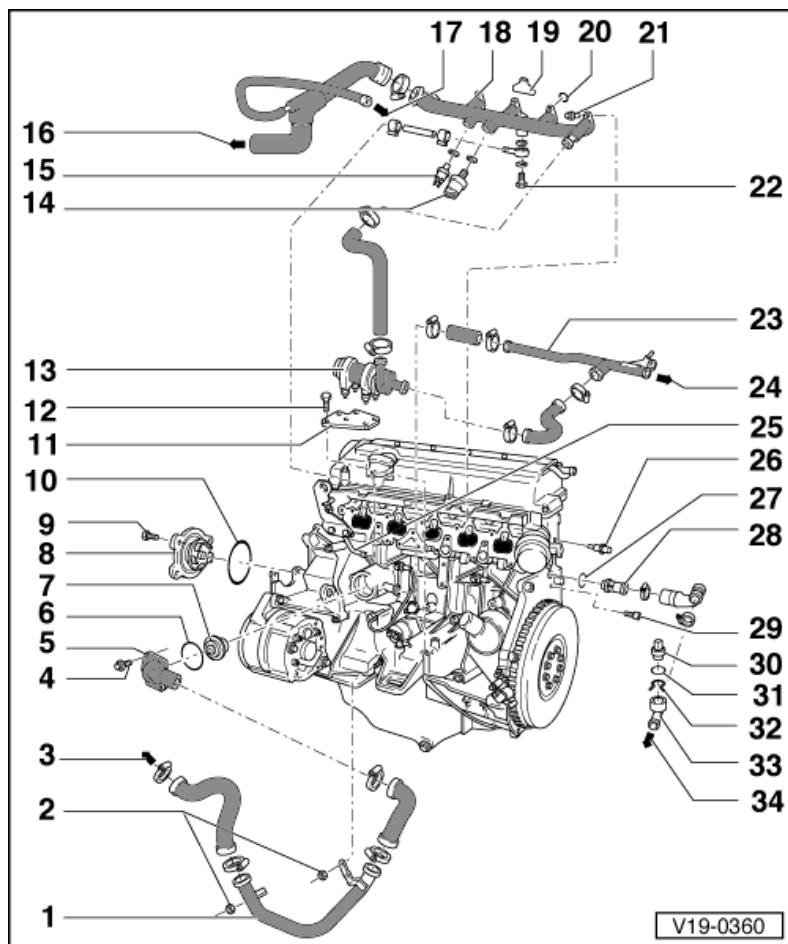

- o ◆ Переключение температуры
вкл. 106 ... 112 ° C выкл. 94 ... 105 ° C
- o ◆ затянуть до 15 Nm

16. К верхней части радиатора

17. В расширительный бак

18. Водосборник
VAG (034 121 187 B)

19. Прокладка
VAG (027 121 139 A)
o ◆ Заменить

20. Уплотнительное кольцо
o ◆ Заменить
o ◆ Увлажнить в охлаждающей жидкости

21. 10 Nm

22. Пустотелый болт, 30 Nm

23. Трубопровод охлаждающей жидкости

24. К теплообменнику

25. Трубопровод подвода охлаждающей
жидкости

26. Датчик температуры охлаждающей
жидкости -G62
VAG (035 919 369 M)
o ◆ Затянуть до 15 Nm

27. Уплотнительное кольцо
o ◆ Заменить
o ◆ Увлажнить в охлаждающей жидкости

28. Соединение

29. 20 Nm



30. Датчик температуры ОЖ системы
кондиционирования -G110
VAG (025 906 041 A)
o ◆ Для автомобилей с кондиционером
o ◆ Не всегда устанавливается

31. Уплотнительное кольцо
o ◆ Заменить
o ◆ Увлажнить в охлаждающей жидкости

32. Зажим


33. Соединение
o ◆ Для автомобилей с кондиционером

34. К теплообменнику

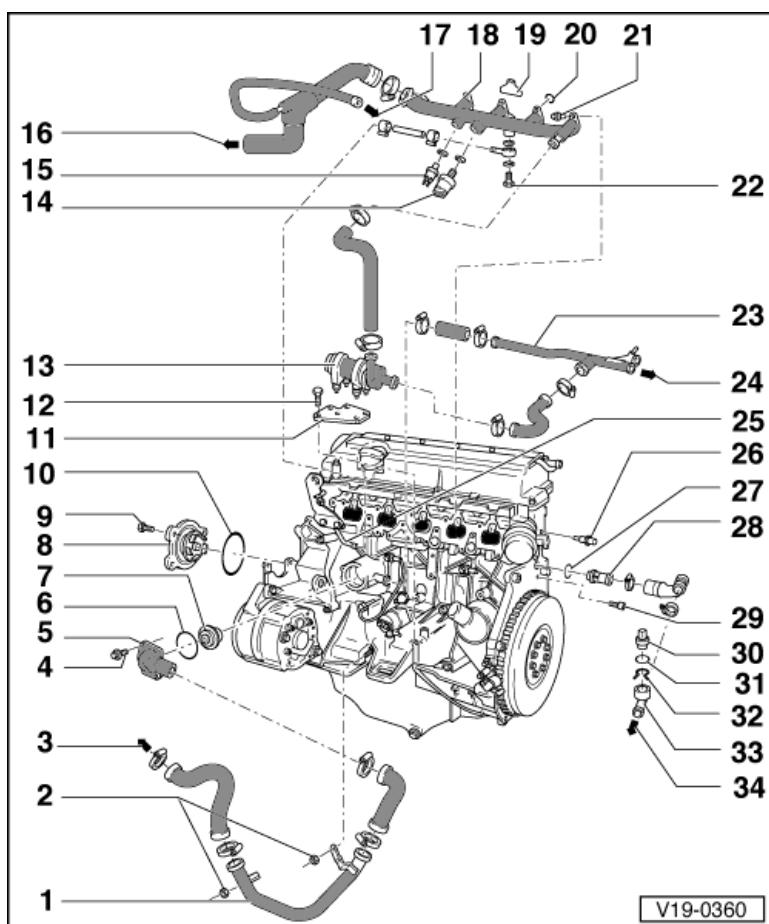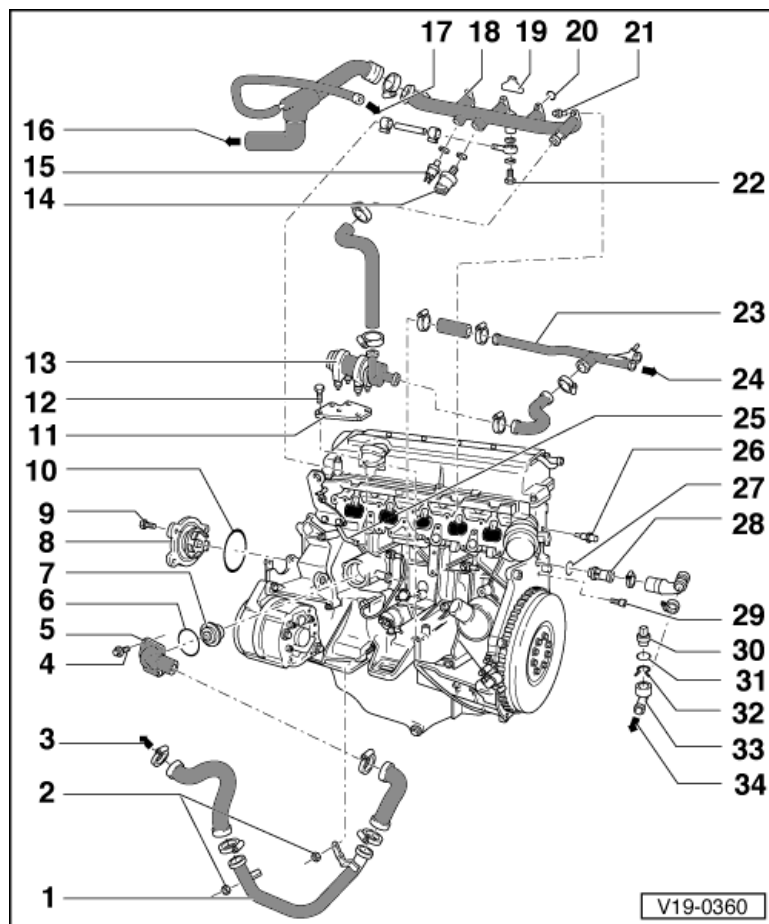

→ **Рис.1** Установка нижнего шланга охлаждающей жидкости

- ◆ Метки должны совпадать -**стрелка**-

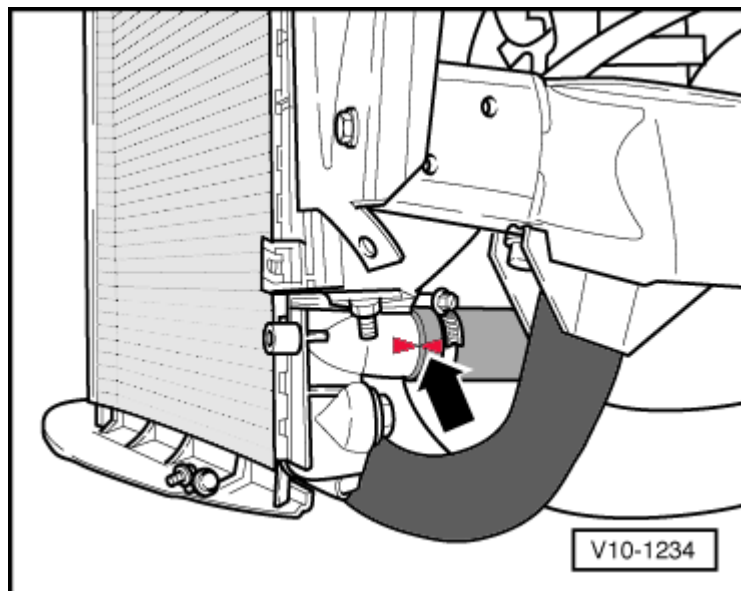

→ **Рис.2** Установка термостата

- ◆ Кронштейн термостата должны быть в вертикальном положении

